



Stoma
Skin
Soul



Helen, sankari

Paksusuoli- avanteen hoito-ohje

Avannesidoksen
vaihtaminen

dansac


Ohjeet 1- ja 2-osaisen avannesidoksen vaihtamiseen

Tarvitset:

- roskapussin
- kuivia pyyhkeitä kuivaamiseen
- lämmintä vettä pesemiseen
- uuden sidoksen
- sakset ihonsuojalevyn leikkaamiseen
- muuta (omien tarpeiden mukaan)

**Muista pestä kätesi aina ennen
ja jälkeen sidosvaihdon**

1-osaisen sidoksen vaihto

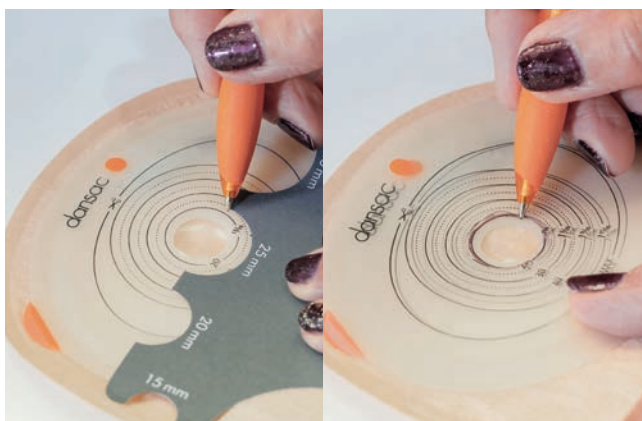

1. Mittaa avanteesi koko tarvittaessa avannekomittarin avulla.



2. Jos avanteesi on epäsäännöllisen tai ovaalin muotoinen, leikkaa pienillä, terävillä saksilla ihonsuojalevyn reikä sopivan kokoiseksi. On tärkeää, että ihonsuojalevyn reikä vastaa avanteen kokoa olematta kuitenkaan liian tiukka.



3. Ala sormien avulla poistaa varovasti käytettyä sidosta. Voit laittaa roskapussin vyön tai pyyhkeen alle, jolloin se estää roiskeita.



4. Voit käyttää kosteaa paperia tai pyyhettä apuna sidoksen poistamisessa.




5. Suorista iho painaen sitä kädellä ja poista varovasti sidos. Laita käytetty sidos roskapussiin. Kostuta muutama nukkaamaton paperi tai pyyhe haalealla vedellä. Puhdista ja kuivaa hyvin avanne ja sitä ympäröivä iho. On tärkeää, että avannetta ympäröivä iho on täysin kuiva ennen uuden sidoksen laittoa.



6. Lämmitä ihonsuojalevy. Poista ihonsuojalevyn suojakalvo juuri ennen paikalleen laittoa.



7. Laita sidos avanteen ympärille, aloittaen avanteen alapuolelta.

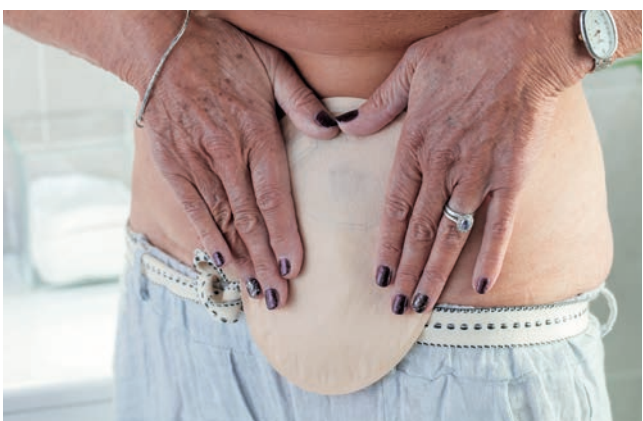

8. Paina ihonsuojalevyä keskeltä reunoille päin kunnes olet varma, että se on hyvin ihossa kiinni.



9. Pese kädet.

2-osaisen sidoksen vaihto



1. Mittaa avanteesi koko tarvittaessa avannekokomittarin avulla.



2. Leikkaa tarvittaessa pienillä, terävillä saksilla ihonsuojalevyn reikä sopivan kokoiseksi. On tärkeää, että ihonsuojalevyn reikä vastaa avanteen kokoa olematta kuitenkaan liian tiukka.



3. Suorista iho painaen sitä kädellä ja poista varovasti ihonsuojalevy ja käytetty pussi. Laita käytetty pussi ja ihonsuojalevy roskapussiin. Sulje roskapussi hyvin ennen roska-astiaan laittamista.



4. Kostuta muutama nukkaamaton paperi tai pyyhe haalealla vedellä. Puhdista ja kuivaa hyvin avanne ja sitä ympäröivä iho. On tärkeää, että avannetta ympäröivä iho on täysin kuiva ennen uuden sidoksen laittoa. Lämmitä ihonsuojalevy. Poista ihonsuojalevyn suojakalvo juuri ennen paikalleen laittoa.



5. Keskitä ihonsuojalevy avanteen ympärille ja paina se iholle. Paina ihonsuojalevyä keskeltä reunoille päin kunnes olet varma, että se on hyvin ihossa kiinni.



6. Kiinnitä pussi ihonsuojalevyyn.



7. Paina sormilla renkaan ympäri varmistaaksesi pussin kiinnittymisen.



8. Tarkista vielä, että pussi on ihonsuojalevyssä kiinni. Tee tämä varovasti.



9. Pese kädet.


VAROITUKSET: Kertakäyttöisen tuotteen uudelleenkäyttö voi aiheuttaa tuotteen huonon tarttuvuuden iholle*. Uudelleen käsittely, puhdistus, desinfiointi ja sterilointi voivat heikentää tuotteen laatua. Tämä voi aiheuttaa hajua tai vuotoa. Varmista asianmukainen istuvuus ohjeiden mukaisesti*. Jos ihonsuojalevyn aukko on väärän kokoinen tai vuotoa tapahtuu, ihovauriot ovat mahdollisia (esim. ärsytys, rikkoutunut iho, ihottuma tai punoitus)*. Tämä voi vähentää käyttöaikaa*.

Huomaa: Asianmukaisen tarttuvuuden varmistamiseksi aseta puhtaalle, kuivalle ja ehjälle iholle*. Älä käytä öljyjä tai voiteita*. Nämä tuotteet saattavat häiritä ihonsuojalevyn tarttumista*. Tuotteen sopivuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten avanteen rakenne, avanteen eritteet, ihon kunto ja vatsan muoto*. Ota yhteyttä avannehoitajaan tai terveydenhuollon ammattihenkilökuntaan, jos tarvitset apua avannesidoksen tai ihoärsytyksen kanssa. Mikäli tuotteen käyttöön liittyy ilmenee vakava loukkaantuminen (tai muu vakava tapahtuma), ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai valmistajaan sekä paikalliseen toimivaltaiseen viranomaiseen. Lisätietoja saat osoitteesta www.dansac.com/authority tai ottamalla yhteyttä EC-edustajaan tai paikalliseen jakelijaan.

* varoitus ei koske kaksiosaista avannepussia

Paksusuoliavanne

Paksusuoliavanne eli kolostooma on kirurgisesti paksusuoleen tehty aukko. Paksusuoli on tuotu vatsanpeitteiden läpi ja ommeltu ihoon kiinni. Ulosteen määrä ja koostumus vaihtelee yksilöllisesti riippuen avanteen paikasta paksusuoleessa. Avanne on yleensä punainen ja kostea. Siinä ei ole hermopäätteitä eikä tuntoa.



Vinkkejä päivittäiseen avanteen hoitoon



Mittaa avanteen koko säännöllisesti

Avanteesi on leikkauksen jälkeen turvoksissa muutaman viikon. Turvotuksen vähitellen laskiessa avanteen koko pienenee. Siksi on tärkeää, että mitaat avanteesi säännöllisesti. Jokaisessa sidoslaatikossa on avannemitta. Ota tavaksesi mitata avanne aina, kun avaat uuden laatikon. Näin varmistat, että teet oikean kokoisen aukon ihonsuojalevyyn. Oikean kokoinen aukko suojaa ihoasi eritteen aiheuttamilta vaurioilta.

Parempi kiinnitys

Mikäli avanteesi ympärillä on ihopoimuja tai arpi, joka tekee alueen epätasaiseksi, voit lämmittää ihonsuojalevyä (esim. vaatteesi alla) ennen paikalleen laittamista. Lämmitetyn ihonsuojalevyn massa kiinnittyy tiiviimmin ihon poimuja myötäillen. Tarvittaessa kysy hoitajaltasi ihonsuojarengasta.

Lisäsuojaa herkälle iholle

Kuivan tai herkän ihon hoitoon voi käyttää erityisesti avannetta ympäröivälle iholle tarkoitettua, nopeasti imeytyvää Dansac Skin Creme -ihovoidetta. Levitä ohut kerros voidetta ja anna sen imeytyä muutama minuutti ennen uuden ihonsuojalevyn kiinnittämistä.

Varmista aina levyn huolellinen kiinnitys

Iho avanteen ympärillä on suojattu mahdollisimman hyvin, kun levyn aukko on sopivan kokoinen ja levy kiinnittyy tiiviisti iholle. Levy ei saa hangata avanteen limakalvoa. Käytä tarvittaessa ihonsuojarengasta.

Sidosten hävitys

Kun hävität käytetyn sidoksen, taita ihonsuojalevyllä avannepussi kiinni siten, ettei uloste pääse pois pussista. Laita sitten käytetty sidos pieneen roskapussiin ja sulje se hyvin, ennen kuin laitat sidoksen roskeen.

Lisää vinkkejä

Lisää vinkkejä avanteen hoitoon löydät osoitteesta www.dansac.fi

Katso video paksusuoliavannesidoksen vaihdosta kotisivuillamme www.dansac.fi

Hyvän olon
tunne ihollasi

Dansac and Hollister Scandinavia Inc.,
Suomen sivuliike
Metsäläntie 20, 00320 Helsinki
Puh. 010 841 3040
www.dansac.fi • info.fi@dansac.com



Dansac-logo ja NovaLife ovat
Dansac A/S:n tavaramerkkejä.
©2023 Dansac A/S

